

Double DC Under-Voltage Monitoring Relay
Doppelte DC-Unterspannungsüberwachungrelais
Relais de Surveillance CC Double Sous-Tension
Relé de supervisión CC Doble Bajo Voltaje
Relè di Monitoraggio con Doppia Sotto-tensione CC
Dobbelt DC-underspændingsovervågningsrelæ
两个直流欠电压监控继电器



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning
安装说明

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!
只能由技术熟练的人员安装！

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

DANSK

简体中文

① Connections

① Anschlüsse
Klemmen A1 und A2 unter Beachtung der Polarität mit der DC-Versorgung verbinden, die gemessen werden soll. Relaisausgänge gemäß der Nennwerte der zu kontrollierenden Last verbinden: Ausgang 1 Nennwerte 3 A @ 30 V DC oder 3 A @ 250 V AC mit Widerstandslast. Ausgang 2 Nennwerte 20 A @ 28 V DC oder 20 A @ 250 V AC mit Widerstandslast. Klemmen erlauben Anschluss von Kabeln von 0,5 mm² bis 6 mm² (AWG20 bis AWG10), Draht oder Litze. Automatische Schraubendreher können mit Drehmomenteinstellung von 0,7 Nm bis 1 Nm benutzt werden.

Disconnect power while connecting!

② Mechanical mounting

② Montage

Hang the device to the DIN Rail making sure that the rear clip latches. To remove unit from rail use a screwdriver as shown in figure 2.

③ Adjustment and startup

③ Einschalten und Einstellungen
Make sure that the system is powered with 24 V battery. The DUB72 is a double undervoltage relay, one undervoltage operates as Pre-alarm the other one as Alarm.

The two alarms are completely independent one from the other and each one can be set by means of its dial. The 2 thresholds can both be set between 16 V and 26 V. The third dial is for the hysteresis setting between 4% and 10%.

Set the Pre-alarm voltage level by adjusting "U1" dial then set Alarm level by adjusting "U2" dial. Set the hysteresis level by adjusting the HYS dial.

Turn power ON. If the supply voltage is above the 2 set levels the relay will show AL LED green lit and the L1 and L2 LEDs yellow lit. In this situation no alarms are displayed.

Strom anschalten. Wenn die Versorgungsspannung über den 2 gesetzten Schwellen liegt, lässt das Relais die AL-LED grün leuchten und die L1- und L2-LEDs gelb. In dieser Situation ist kein Alarm angezeigt.

① Connexions

Raccordez les bornes A1 et A2 à l'alimentation en continu, qui doit être mesurée, en prenant soin de la polarité. Raccorder les sorties relais en fonction de la puissance assignée à contrôler : puissance de sortie 1, 3 A @ 30 V cc ou 3A @ 250 V ca avec charge résistive ; puissance de sortie 2, 20A @ 28 V cc ou 20A @ 250 V ca avec charge résistive. Les bornes permettent le raccordement du câble de 0,5 mm² à 6 mm² (AWG20 à AWG10) solide ou torsadé. Les tournevis automatiques peuvent être utilisés avec un réglage de couple de 0,7 Nm à 1 Nm.

Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!!

② Montage mécanique

Accrochez l'appareil sur le rail DIN en vous assurant que le clip arrière se verrouille. Pour retirer l'unité du rail, utiliser un tournevis comme illustré à la figure 2.

③ Réglage et mise en service

③ Puesta en marcha y ajuste
Assurez-vous que le système est alimenté avec une batterie de 24 V. Le DUB72 est un relais à double sous-tension, une sous-tension fonctionne comme Pré-alarme l'autre comme Alarme.

Die zwei Alarne sind völlig unabhängig voneinander und jeder kann mithilfe seiner Stellschraube eingestellt werden. Die 2 Schwellen können beide zwischen 16 V und 26 V eingestellt werden. Die dritte Schraube dient zur Hystereseeinstellung zwischen 4% und 10%.

Réglez le niveau de tension de Pré-alarme en ajustant la molette U1 puis réglez le niveau d'Alarme en ajustant la molette U2. Réglez le niveau d'hystérésis en réglant la molette HYS.

Mettez l'appareil sous tension. Si la tension d'alimentation est au-dessus des 2 niveaux réglés, le relais aura sa DEL AL allumée en vert et les DEL L1 et L2 allumées en jaune. Dans cette situation, aucune alarme n'est affichée.

① Conexiones

Conectar los terminales A1 y A2 a la tensión CC que se desea medir prestando atención a la polaridad. Conectar los relés de salida enchufando una carga a accionar conforme a la capacidad de los contactos: la salida 1 es un Relé Normalmente Abierto 3A @ 30Vcc o 3A @ 250Vca con carga resistiva; la salida 2 es un Relé Normalmente Abierto 20A @ 28Vcc o 20A @ 250Vca con carga resistiva. Los terminales permiten la conexión de los cables de 0,5 a 6mm² (AWG20 a AWG10) rígidos o filamentado. En caso de utilizar un destornillador automático, ajustar los pares de apriete entre 0,7Nm y 1Nm.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

② Montaje Mecánico

Enganchar el dispositivo a la guía DIN cerciorándose de que el clip posterior se bloquee. Para retirar la unidad de la barra DIN, usar un destornillador como se muestra en la figura 2.

③ Puesta en marcha y ajuste

③ Regolazione e accensione
Accertarsi che il sistema sia alimentato a 24V. Il DUB72 è un relè con doppia rilevazione di sottotensione. Una sottotensione agisce da pre-allarme mentre l'altra da allarme.

I due livelli sono completamente indipendenti l'uno dall'altro ed ognuno dei due può essere impostato per mezzo del proprio trimmer frontale. Los 2 umbrales pueden configurarse entre 16V y 26V. El tercero ajustador configura la histéresis entre el 4% y el 10%.

Ajustar la tensión de pre-alarma mediante el ajustador U1 y luego configurar la tensión de alarma mediante el ajustador U2. Configurar el porcentaje de histéresis actuando en el ajustador "HYS".

Alimentar el DUB72, si la tensión es superior a ambos umbrales configurados, el testigo AL es verde fijo mientras que los testigos L1 y L2 son amarillos. En esta situación no se muestra ninguna alarma.

① Connessioni

Collegare i terminali A1 ed A2 alla tensione CC da misurare facendo attenzione alla polarità. Collegare i relè di uscita collegando un carico da comandare conforme alla portata dei contatti: Uscita 1 è un Relè Normalmente Aperto 3A @ 30Vcc o 3A @ 250Vca con carico resistivo; Uscita 2 è un Relè Normalmente Aperto 20A @ 28Vcc o 20A @ 250Vca con carico resistivo. I terminali permettono la connessione di cavi da 0,5 a 6mm² (AWG20 ad AWG10) rigidi o trefolati. In caso si usi un cacciavite automatico impostare le coppie di serraggio tra 0,7Nm ed 1Nm.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

② Montaggio sulla guida DIN

Agganciare il dispositivo alla guida DIN accertandosi che la clip posteriore si blochi. Per rimuovere l'unità dalla barra DIN usare un cacciavite come mostrato nella figura 2.

③ Justering og opstart

③ Mekanisk montering
Hæng enheden på DIN-skinnen, og sørge for, at bageste clip clipser fast. For at fjerne enheden fra skinnen bruges en skruetrækker som vist i fig. 2.

③ 调整和启动
确保系统采用 24 V 电池供电。DUB72 是一款双路欠压继电器，一路欠压作为预警，另一路作为警报。

两个警报彼此完全独立，每个警报都可以通过对应的旋钮进行设置。两个阈值都可以设置在 16 V 到 26 V 之间。

第三个旋钮用于 4% 到 10% 之间的磁滞设置。通过调整“U1”旋钮设置预警电压水平，然后通过调整“U2”旋钮设置警报级别。通过调整 HYS 旋钮设置磁滞水平。

开启电源。如果电源电压高于两个设置水平，继电器的 AL LED 会亮绿光，L1 和 L2 LED 会亮黄光。在这种情况下，不会显示警报。

① Tilslutninger

② 机械安装

将 A1 和 A2 端子连接至需要测量的直流电源，同时注意极性。根据需要控制的负载规格连接继电器输出：输出 1 规格，3A @ 30 Vdc 或 3A @ 250 Vac 电阻负载；输出 2 规格，20A @ 28 Vdc 或 20A @ 250 Vac 电阻负载。

端子可以连接 0.5 mm² - 6 mm² (AWG20 - AWG10) 的实心或绞合线缆。可使用扭矩设定为 0.7 Nm - 1 Nm 的自动螺丝刀。

③ 机械安装

将设备悬挂在 DIN 导轨上，确保后部夹具锁定。如需从导轨上拆下单元，请按图 X 所示使用螺丝刀。

③ 调整和启动
确保系统采用 24 V 电池供电。DUB72 是一款双路欠压继电器，一路欠压作为预警，另一路作为警报。

两个警报彼此完全独立，每个警报都可以通过对应的旋钮进行设置。两个阈值都可以设置在 16 V 到 26 V 之间。第三个旋钮用于 4% 到 10% 之间的磁滞设置。

通过调整“U1”旋钮设置预警电压水平，然后通过调整“U2”旋钮设置警报级别。通过调整 HYS 旋钮设置磁滞水平。

开启电源。如果电源电压高于两个设置水平，继电器的 AL LED 会亮绿光，L1 和 L2 LED 会亮黄光。在这种情况下，不会显示警报。

When the supply voltage falls below the level set by dial "U1" Output 1 will switch and L1 LED will turn OFF. When the supply voltage falls below the level set by dial "U2" Output 2 will switch and L2 will turn OFF. When one of the 2 above described situations occur the "AL" Led will show, by means of red flashes, the type of alarm occurred:

Wenn die Versorgungsspannung unter die mit der Schraube U1 gesetzte Schwelle fällt, schaltet Ausgang 1 und die L1-LED geht aus. Wenn die Versorgungsspannung unter die mit der Schraube U2 gesetzte Schwelle fällt, schaltet Ausgang 2 und die L2-LED geht aus.

Wenn eine der 2 vorstehend beschriebenen Situationen eintritt, zeigt die AL-LED durch Aufblitzen in rot den Typ des aufgetretenen Alarms an:

Status	AL	L1	L2
OK	Green	ON	ON
U1 alarm	Red 1 blink	OFF	ON
U2 alarm	Red 2 blinks	ON	OFF
U1 and U2 alarm	Red 3 blinks	OFF	OFF

Output 1 is a 3A @ 30Vdc DC1 or 3A @250Vac AC1, Normally Open relay. Output 2 is a 20A @ 30Vdc DC1 or 20A @ 250Vac AC1, Normally Open relay.

Status	AL	L1	L2
OK	Grün	ON	ON
U1-Alarm	Rot 1 Blitz	OFF	ON
U2-Alarm	Rot 2 Blitz	ON	OFF
U1- und U2-Alarm	Rot 3 Blitz	OFF	OFF

Ausgang 1 ist ein normal-offenes Relais, 3 A @ 30 V DC1 oder 3 A @ 250 V AC1.
Ausgang 2 ist ein normal-offenes Relais, 20 A @ 30 V DC1 oder 20 A @ 250 V AC1.

Etat	AL	L1	L2
OK	Verte	ON	ON
Alarme U1	Rouge 1 clignote	OFF	ON
Alarme U2	Rouge 2 clignote	ON	OFF
Alarma U1 et U2	Rouge 3 clignote	OFF	OFF

La sortie 1 est un relais 3A @ 30V cc DC1 ou 3A @ 250V ca AC1, normalement ouvert.
La sortie 2 est un relais 20A @ 30V cc DC1 ou 20A @ 250V ca AC1, normalement ouvert.

Estado	AL	L1	L2
OK	Verde	ON	ON
Alarma U1	Rojo 1 parp.	OFF	ON
Alarma U2	Rojo 2 parp.	ON	OFF
Alamas U1 y U2	Rojo 3 parp.	OFF	OFF

La salida 1 es un Relé Normalmente Abierto 3A @ 30Vcc en DC1 o 3A @ 250Vca en AC1. La salida 2 es un Relé Normalmente Abierto 20A @ 30Vcc en DC1 o 20A @ 250Vca en AC1.

Cuando la tensión baja por debajo del nivel configurado de U1 a U2, el testigo correspondiente L1 o L2 se apaga así como el relé asociado, y el testigo AL muestra mediante parpadeos el tipo de alarma. Si la tensión baja por debajo de ambos umbrales, ambos relés y los testigos L1 y L2 se apagan.

Cuando se produce cualquiera de las situaciones arriba descritas, o también ambas, el TESTIGO AL mostrará mediante de parpadeos rojos el tipo de alarma activada:

Stato	AL	L1	L2
OK	Verde	ON	ON
Allarme U1	Rosso 1 lamp.	OFF	ON
Allarme U2	Rosso 2 lamp.	ON	OFF
Allarmi U1 e U2	Rosso 3 lamp.	OFF	OFF



Uscita 1 è un Relè Normalmente Aperto 3A @ 30Vcc in DC1 o 3A @ 250Vca in AC1. Uscita 2 è un Relè Normalmente Aperto 20A @ 30Vcc in DC1 o 20A @ 250Vca in AC1.

När forsyningsspændingen falder neden under det niveau, der er indstillet på hjulet U1, skifter udgang 1, og L1 LED slukkes (OFF). När forsyningsspændingen falder neden under det niveau, der er indstillet på hjulet U2, skifter udgang 2, og L2 LED slukkes (OFF).

När en af de 2 situationer beskrevet ovenfor opstår, viser "AL" LED'en ved hjælp af røde blink den alarmtype, der er opstået:

状态	AL	L1	L2
正常	绿色	亮起	亮起
U1 警报	红色, 闪烁 1 次	熄灭	亮起
U2 警报	红色, 闪烁 2 次	亮起	熄灭
U1 和 U2 警报	红色, 闪烁 3 次	熄灭	熄灭

输出 1 为 3A @ 30Vdc DC1 或 3A @250Vac AC1 常开继电器。
输出 2 为 20A @ 30Vdc DC1 或 20A @ 250Vac AC1 常开继电器。

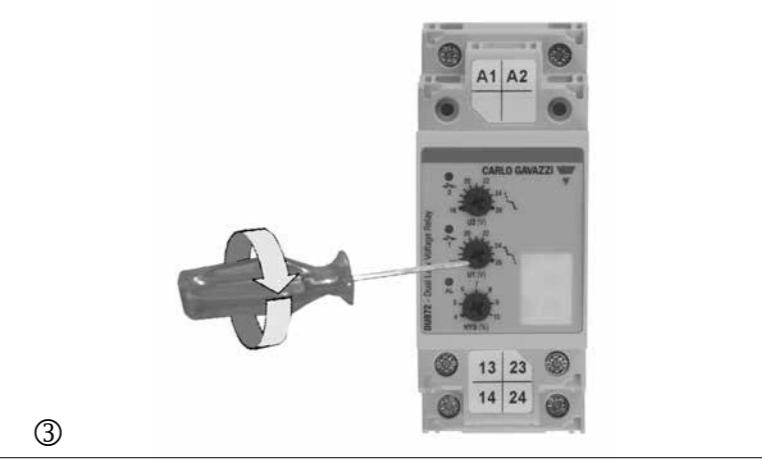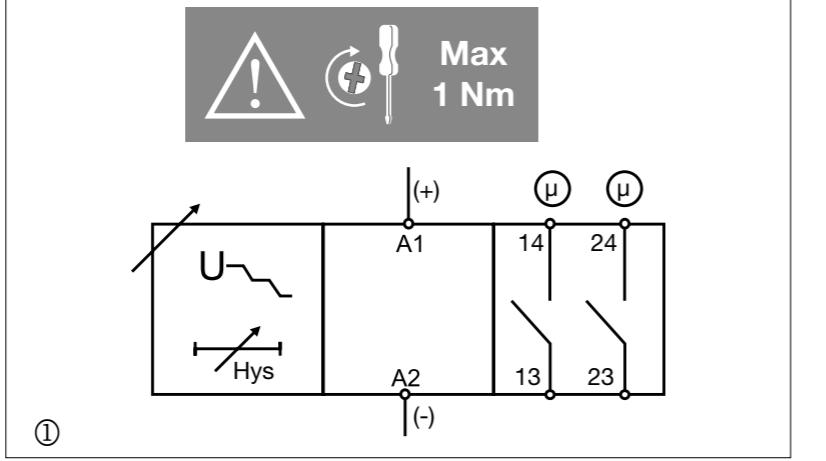

UL NOTES:
Open type device, to be supplied by class 2 or Limited Current power supply source
Ambient temperature: -20°C to +40°C

Main Relay Output: 250Vac, 20A.

Auxiliary Relay Output:

30 Vdc, 3 A, 6000 cycles
250 Vac, 3 A, general, 50000 cycles
250 Vac, 3 A, general, 0.4 PF, 50000 cycles
277 Vac, 1/10 Hp, 30000 cycles
E150 Pilot duty, 100000 cycles
C300 Pilot duty, 50000 cycles

This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D OR non-hazardous locations only. Combinations of equipment in your system are subject to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

WARNING – EXPLOSION HAZARD – Do not disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous.
WARNING – EXPLOSION HAZARD – Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2.

WARNING – EXPLOSION HAZARD – Do not replace DUB72D724EX unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous

This equipment is an open-type device and is meant to be installed in an enclosure suitable for the environment such that the equipment is only accessible with the use of a tool.

Nota certification UL:
Dispositif ouvert, à alimenter avec une source de classe 2 ou avec une source munie d'une limitation en courant.
Température ambiante: -20°C à + 40°C

Relais sortie principale : 250VCA, 20A.

Relais sortie auxiliaire :
30 VCC, 3 A, 6000 cycles
250 VCA, 3 A, général, 50000 cycles
250 VCA, 3 A, général, cos Phi 0,4, 50000 cycles
277 VCA, 1/10 Hp, 30000 cycles
Facteur de marche E150, 100000 cycles
Facteur de marche C300, 50000 cycles

Cet équipement est adapté à l'utilisation dans les endroits non dangereux ou de classe I, division 2, groupes A, B, C et D. Les combinaisons d'équipements dans votre installation sont sujettes à une vérification par l'organisme certificateur local au moment de l'installation.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - Ne pas débrancher l'équipement, à moins que l'alimentation ait été coupée ou que la zone ne soit pas reconnue comme potentiellement dangereuse.
AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - La substitution des composants peut compromettre l'aptitude à la Classe I, Division 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - Ne pas remplacer DUB72D724EX, à moins que l'alimentation ait été coupée ou que la zone ne soit pas reconnue comme potentiellement dangereuse.

Cet équipement est un dispositif ouvert qui doit être installé dans un coffret adapté à l'environnement afin que celui-ci ne soit accessible qu'avec l'utilisation d'un outil.